

1

2

3

4


5

6

7



8

Svetelný rozvádzač RSDA

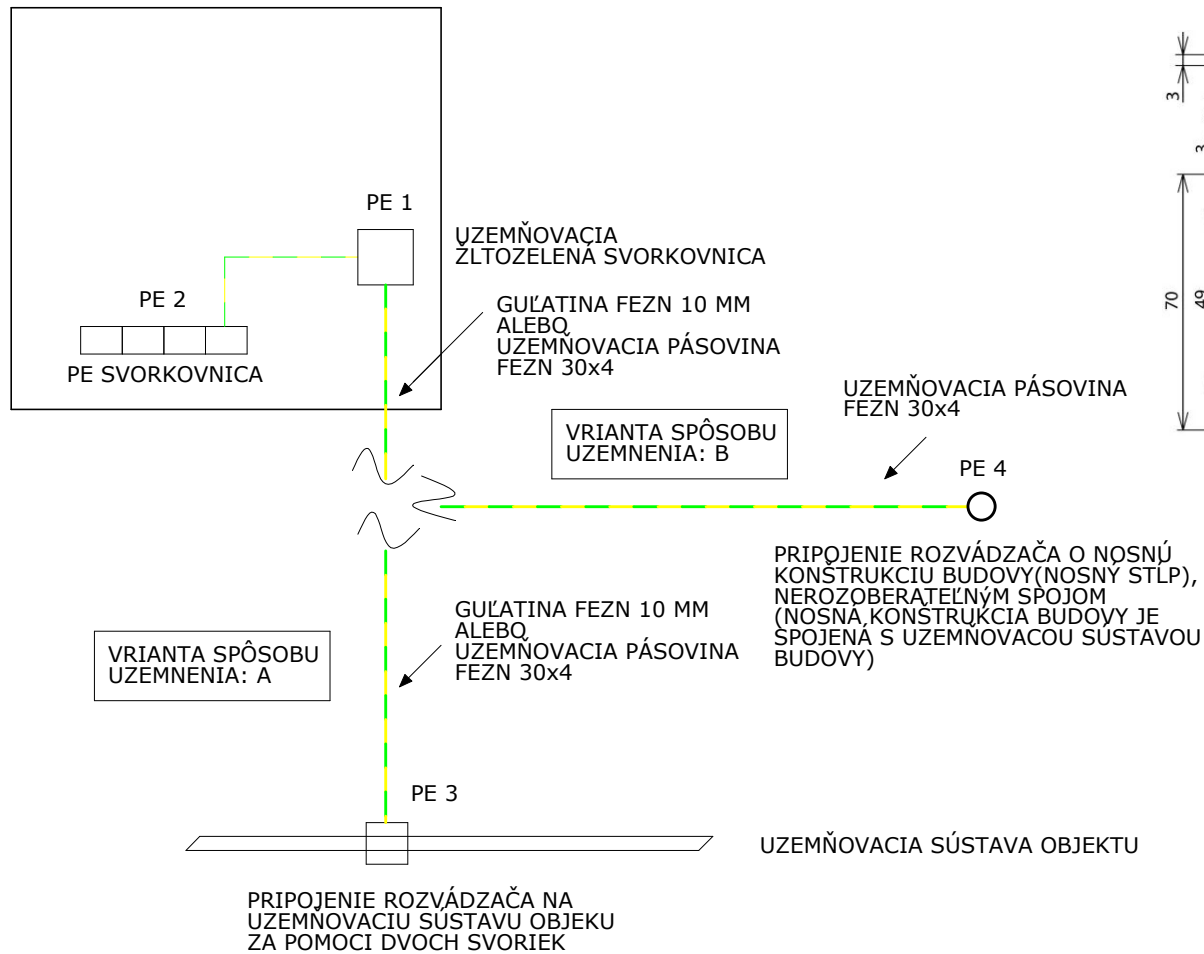

ODPORÚČANÁ SVOKA:
KRÍŽOVÁ SVORKA BEZ STREDOVEJ
DOSTICKY PÁSOVINA
DEHN S-K DB FI 30-40 FeZn

ODPORÚČANÁ SVORKA:
KRÍŽOVÁ SVORKA BEZ STREDNEJ
DOSTICKY KRUHOVÝ VODIČ
DEHN S-K BD Rd 8-10 FI 30 NIRO-4

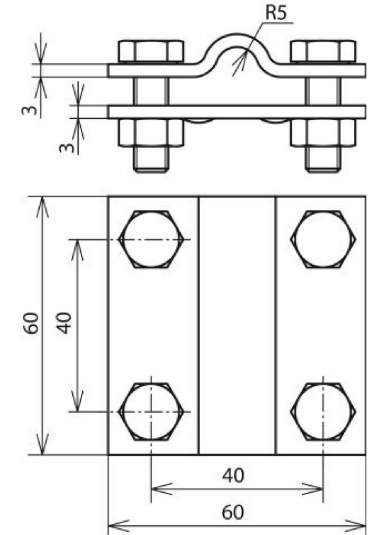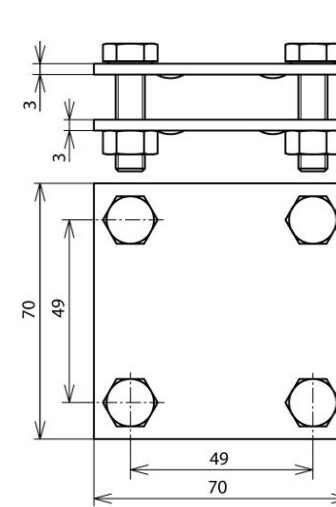

LEGENDA:

PE 1



ODPORÚČANÉ POUŽITIE
SVORKY PRE UZEMNENIE:
PRE GUĽATINU: IZ95/1+35/2 PE ŽELENOŽLTÁ
PRE PÁSOVINU: EKVIPOT. SVORKOVNICA EPS 2

PE 2



PE SVORKOVNICA:

PE 3



ODPORÚČANÉ POUŽITIE
SVORKY PRE UZEMNENIE:
PRE GUĽATINU: DEHN S-K BD Rd 8-10 FI 30 NIRO-4
PRE PÁSOVINU: DEHN S-K DB FI 30-40 FeZn

PE 4



NEROZBERATEĽNÝ SPOJ

GUĽATINA FeZn 10 MM
ALEBO
UZEMŇOVACIA PÁSOVINA FeZn 30x4

PCSCHEMATIC Automation

Project title: UZEMNENIE ROZVÁDZAČOV RSDA

Customer: ŽOS VRÚTKY A.S.

Page title: ELEKTROINŠTAL. SVIETIDIEL

File name: UZEMNENIE RSDA

Page ref.:

Project no.:

ES-728-12

DCC:

Dwg. no.:

Eng. (proj/page): ANDERÁK

Appr. (date/init):

Project rev.:

DCC:

Page rev.:

Last print: 25. 5. 2021

Last edit: 19. 5. 2021

Page

Scale: 1:1

Previous page:

Next page:

Total no. of pages: 1